


Kunde: Wessel Atrium

Prosjekt: Wessel Atrium lekepllass

Bidenkapsgate 1b, 0165 Oslo

Dato: 17.11.2021

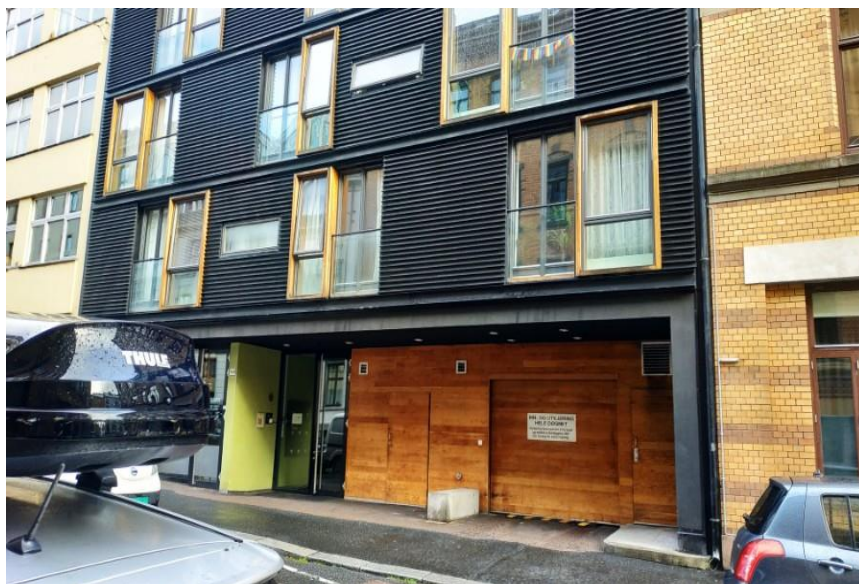

Generell tilstand:

- Lekeutstyr: **1**
- Tilstandsgrad 0** = Ingen eller ubetydelige feil/slitasje.
Tilstandsgrad 1 = Moderat eller middels feil/slitasje.
Tilstandsgrad 2 = Store feil/slitasje.

Uteområdets lekefunksjoner:

- Tilstand: **0**
- Tilstandsgrad 0** = Gode og allsidige lekefunksjoner.
Tilstandsgrad 1 = Middels gode lekefunksjoner.
Tilstandsgrad 2 = Mangelfulle eller ensidige lekefunksjoner.

Utarbeidet av: Svein Skretteberg. Godkjent Lekepllassinspektør sertifisert av Norsk Sertifisering. Sertifikat nr. 051. Signatur:

Svein Skretteberg

Inspektøren er sertifisert i henhold til gjeldende utgave av Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekepllassutstursinspektører som sin helhet er gjengitt på sertifiseringsorganets hjemmeside. Inspektøren er kun sertifisert for å påvise avvik i henhold til gjeldende utgave av NS-EN 1176 del 1-7 og del 10-11 Lekepllassutstyr og underlag. For beskrivelse av avvik med hjemmelskoder knyttet til FSL, MH, PBL, FAG gjelder kun en faglig vurdering fra inspektør.

GRUNNLAG:

FSL:	FORSKRIFT OM SIKKERHET VED LEKEPLASSUTSTYR AV 19. 07.1996
MH:	FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I SKOLER OG BARNEHAGER 15.12.1995
NS-EN:	NORSK STANDARD NS-EN 1176-1-7, NS-EN-1177
PBL:	PLAN OG BYGNINGSLOV
FAG:	FAGLIG VURDERING/ ERFARING


Vurderinger er utført i henhold til ovenstående grunnlag og eventuelle overprøvinger som sertifisering må dokumenteres og lagres sammen denne tilstandsvurdering.




Utstyr: Huskestativ 2 seter, aluminium Produsent: Søve		A - Fare for død B - Fare for alvorlig helseskade C - Fare for mindre helseskade D - Observasjon			
Nr.	Avvik	Tiltak	Kat	Sign	Hj. kode
1.1	Ingen avvik.	Ingen tiltak.			
Sum:	A- Fare for død		0		
	B - Fare for alvorlig helseskade		0		
	C - Fare for mindre helseskade		0		
	D - Observasjon		0		



Utstyr: Sandkasse Produsent: Ukjent		A - Fare for død B - Fare for alvorlig helseskade C - Fare for mindre helseskade D - Observasjon			
Nr.	Avvik	Tiltak	Kat	Sign	Hj. kode
2.1	Oversiktsbilde.				
2.2	Klem og knus fare for fingre i lokk/ benker, variabelt klempunkt ≤ 12 mm.	Montere låseanordning for lokk, gjelder både for lukket og åpen stilling.	C		1176-1.4.2.7.6
Sum:	A- Fare for død		0		
	B - Fare for alvorlig helseskade		0		
	C - Fare for mindre helseskade		1		
	D - Observasjon		0		

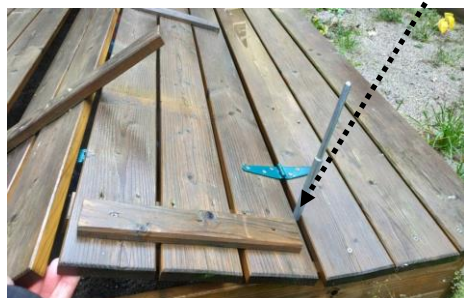

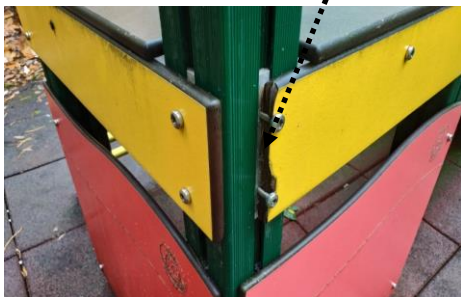

Utstyr: Leketårn m/sklie Produsent: Søve					
Nr.	Avvik	Tiltak	Kat	Sign	Hj. kode
3.1	Oversiktsbilde.				
3.2	Farlig åpning for fingre, fare for brudd og avrivning, åpning mellom 8 – 25 mm. Gjelder flere hull i vanger på rutsjebane, begge sider.	Avblendes med plastpropper, fugemasse eller lignende. Åpninger lages mindre enn 8 mm.	B		1176-1.4.2.7.6
3.3	Farlig åpning for fingre, fare for brudd og avrivning, åpning mellom 8 – 25 mm i startseksjonen til rutsjebane (1stk i plattform).	Avblendes med plastpropp, fugemasse eller lignende.	B		1176-1.4.2.7.6
3.4	Skarpe kanter, radius mindre enn 3 mm pga skader på plate.	Plate skiftes eller kanter avrundes, slik at radius blir større enn 3 mm.	C		1176-1.4.2.5
Sum:	A- Fare for død		0		
	B - Fare for alvorlig helseskade		2		
	C - Fare for mindre helseskade		1		
	D - Observasjon		0		

A - Fare for død
 B - Fare for alvorlig helseskade
 C - Fare for mindre helseskade
 D - Observasjon



Utstyr: Fugleredehuske, trestolper m/stålbom Produsent: Lappset		A - Fare for død B - Fare for alvorlig helseskade C - Fare for mindre helseskade D - Observasjon			
Nr.	Avvik	Tiltak	Kat	Sign	Hj. kode
4.1	Oversiktsbilde.				
4.2	Fare for frostskaade på opphengskjettinger. Plastbelegg mangler.	Kjetting avblendes med plaststrømpe eller lignende, tiltak vurderes i forhold til risiko.	C		FSL §6
4.3	Gruppesetet mangler sekundæroppheng, dette er ikke avvik iht NS-EN 1176 2008 som er gjeldene for dette huskestativet.	Vurdere å montere sekundæroppheng for sikkerhet ved brudd i oppheng.	D		1176-2.4.12
Sum:	A- Fare for død		0		
	B - Fare for alvorlig helseskade		0		
	C - Fare for mindre helseskade		1		
	D - Observasjon		1		

Kategori Lekeutstyr	Antall		
A - Fare for død	0		
B - Fare for alvorlig helseskade	2		
C - Fare for mindre helseskade	3		
D - Observasjon	1		
Total sum	6		